

Modelo : ABNQ30GM1A4_ABUQ30GM1A4
Tipo : FAN COIL
Modo de Operación : SÓLO FRIO
Tipo de Compresor : INVERTER
N° de Parte del Evaporador : ABNQ30GM1A4
N° de Parte : ABUQ30GM1A4
Unidad de Despacho : POR UNIDAD
Garantía de Fábrica : 12 MESES, ON-SITE
Empaque de Fabricación : EN CAJA
Modelo del Condensador : ABUQ30GM1A4
Modelo del Evaporador : ABNQ30GM1A4
SEER : SEER: (A) (>=5.60)
Capacidad de Enfriamiento Máx : 30,000 Btu/h



Unidad Interior



Unidad Exterior



RENDIMIENTO:

Capacidad Comercial (BTU/h)	24,000
Capacidad de Enfriamiento (Min ~ Max) (BTU/h)	7,200 ~ 30,000
Potencia de Entrada de Enfriamiento (kW)	2.16
Corriente de Funcionamiento (A)	9.5

Las prestaciones se basan en las siguientes condiciones:

Refrigeración : Temp. Ambiente Interior. 26,7°CDB / 19,4°CWB, temperatura ambiente exterior. 35°CDB / 24°CWB

Calefacción : Temp. Ambiente Interior. 21,1 ° CDB / 15,6 ° CWB, temperatura ambiente exterior. 8,3°CDB / 6,1°CWB

TECNOLOGÍA PRINCIPAL:

Tecnología de Compresor	INVERTER
EER (W/W)	3.26
SEER (W / W) / (BTU / hW) :	5.6 / 19.11

ELECTRICIDAD:

Tensión de Funcionamiento (Volts)	220
Frecuencia (Hz)	60
Número de Fases (Ø) x No. Cables	Monofásico x 4C
MCA (A)	21.3
MFA (A)	25
Cable de Conexión Eléctrica (incluido Tierra) mm ² x N° - unidad interior	0.75 x 4C
Cable de alimentación (H07RN-F) mm ² x N°.- unidad exterior	2.5 x 3C

COMPRESOR:

Tipo	Twin Rotary
Tipo de motor	BLDC
Salida del Motor (W x N°.)	1,500 x 1
Tipo de aceite	FVC68D
Cantidad de carga de aceite (cc x N°.)	670 x 1

REFRIGERANTE:

Tipo de refrigerante	R410A
Cantidad de precarga (Kg)	1.1
Carga de refrigerante adicional (g /m)	40
Longitud de tubería sin carga (m)	7.5
Control	EEV

TUBERÍA:

Líquido mm(pulg.)	Ø 9.52 (3/8)
Gas mm(pulg.)	Ø 15.88 (5/8)
Drenaje (con bomba de drenaje) (O.D. / I.D.) mm	Ø 32 / 25
Drenaje (drenaje natural) (O.D. / I.D.) mm	Ø 25.4 / 19.4

ENTRE INTERIOR Y EXTERIOR:

Longitud de tubería IDU - ODU (Nominal) (m)	5
Longitud de tubería IDU - ODU (Máx / Min) (m)	50 / 5
Diferencia de altura máxima IDU - ODU (m)	30

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES:

- * Incluye control remoto inalámbrico.
- * Incluye manual de usuario y manual de instalación.
- * Compare el retorno de su inversión con el aplicativo PayBack LG.

RANGO DE TEMPERATURA

Enfriamiento °C DB	Desde -10°C hasta 50°C
--------------------	------------------------

UNIDAD INTERIOR

Dimensiones netas (ancho x alto x profundidad) (mm)	900 x 270 x 700
Dimensiones de despacho (ancho x alto x profundidad) (mm)	1,100 x 338 x 773
Peso Neto / Bruto (kg)	25 / 30
Nivel de Presión de Sonido dB(A)	37 / 35 / 32
Color de carcasa	Steel Gray
Dispositivo de protección	Fusible

VENTILADOR (unidad interior)

Tipo	Sirocco
Rango de flujo de aire (Máx / H / M / L) (m³/min)	18.0 / 16.5 / 14.5
Tipo de Motor	BLDC
Salida de Motor (W x N°.)	136.5 x 1

INTERCAMBIADOR DE CALOR (unidad interior)

(Fila x Columna x Aletas x Pulgada) x N°.	(3 x 13 x 18) x 1
Área frontal (m²)	0.21

UNIDAD EXTERIOR

Dimensiones netas (ancho x alto x profundidad) (mm)	870 x 650 x 330
Dimensiones de despacho (ancho x alto x profundidad) (mm)	1,041 x 00 x 455
Peso Neto / Bruto (kg)	41.5 / 42
Nivel de Presión de Sonido dB(A)	53
Color de carcasa	Warm Gray
Material de carcasa	Fierro galvanizado pintado en horno de alta resistencia

VENTILADOR (unidad exterior)

Tipo	Propeller
Rango de flujo de aire (m³/min x N°.)	50 x 1
Tipo de Motor	BLDC
Salida de Motor (W x N°.)	85 x 1

INTERCAMBIADOR DE CALOR (unidad exterior)

(Fila x Columna x Aletas x Pulgada) x N°.	(2 x 30 x 21) x 1
---	-------------------

Nota:

MFA : Corriente para seleccionar el tamaño máximo permitido del interruptor termomagnético que desconectará correctamente la alimentación de la unidad condensadora bajo cualquier condición de corto circuito y de falla a tierra.

MCA : Corriente para seleccionar el tamaño mínimo del conductor necesario para garantizar que el cableado no entre en condición de sobrecalentamiento en todas las condiciones de funcionamiento durante la vida útil de la unidad condensadora.




ABUQ30GM1A4
ABNQ30GM1A4
FAN COIL
24,000 Btu/h

Unidad exterior
Unidad interior
Capacidad Comercial



◆ ABNQ30GM1A4

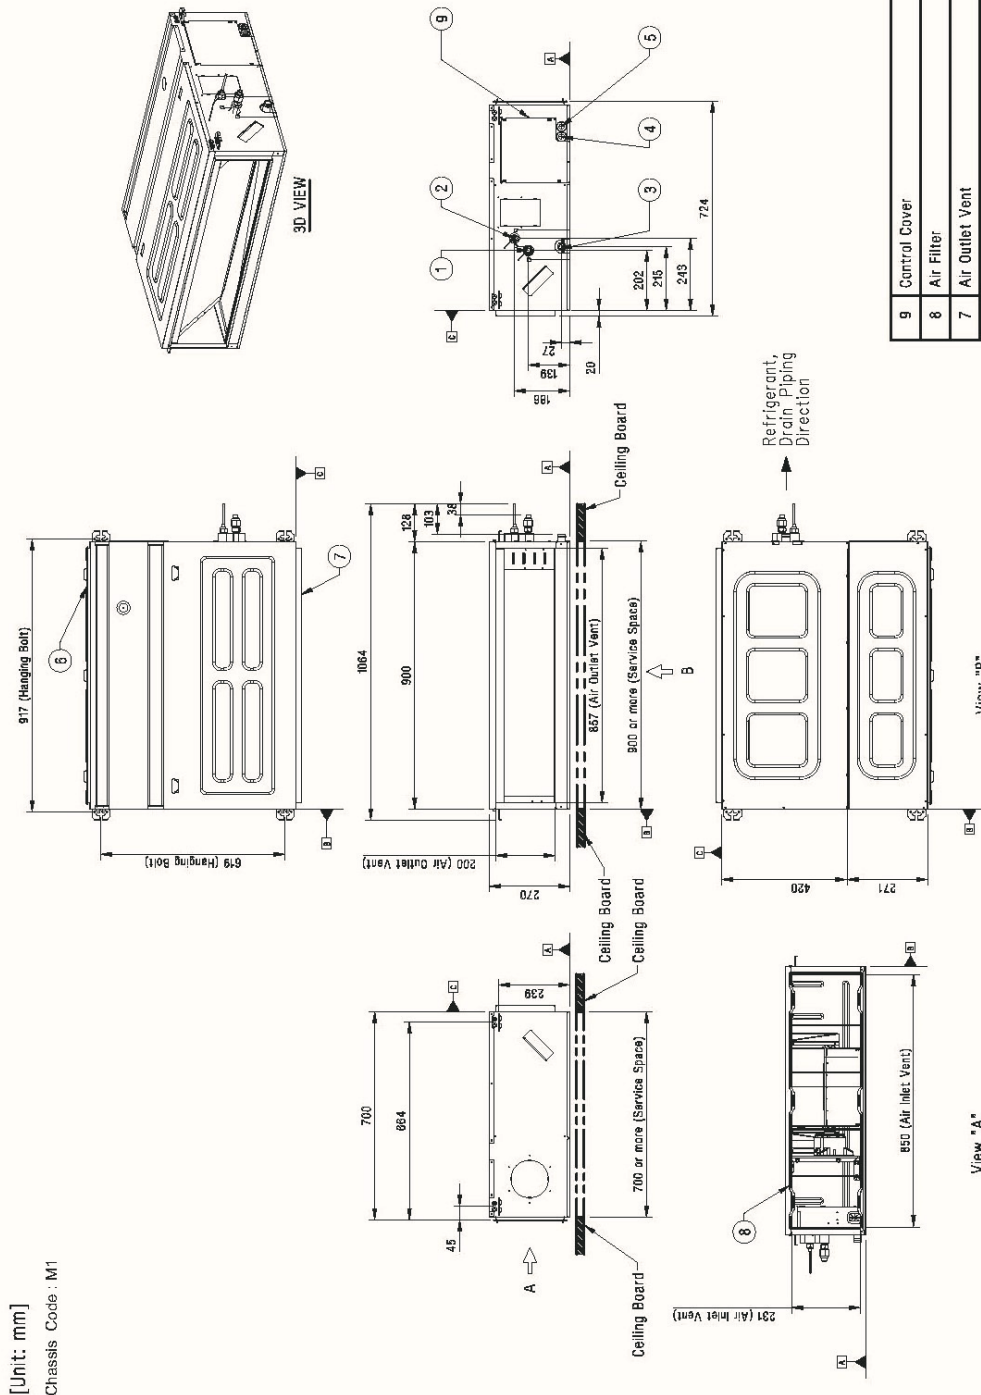

Symbols


→ View Direction
□ Datum line
→ Refrigerant/Drain Piping Direction

Note


1. Unit should be installed in compliance with the installation manual in the product box.
2. Unit should be grounded in accordance with the local regulations or applicable national codes.
3. All electrical components and materials to be supplied from the site must comply with the local regulations or international codes.
4. Electric characteristics chapter should be considered for electrical work and design. Especially, the power cable and circuit breaker should be selected in accordance with that.

9	Control Cover	-	
8	Air Filter	Supplied with product	
7	Air Outlet Vent	-	
6	Air Inlet Vent	-	
5	Wired Remote Controller Wire Routing Hole	-	
4	Power and Communication Cable Routing Hole	-	
3	Drain Pipe Connection	-	
2	Liquid Pipe Connection	-	
1	Gas Pipe Connection	-	
No.	Part Name		Description



◆ ABUQ30GM1A4

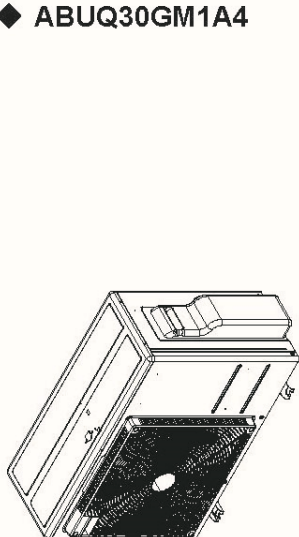

3D View

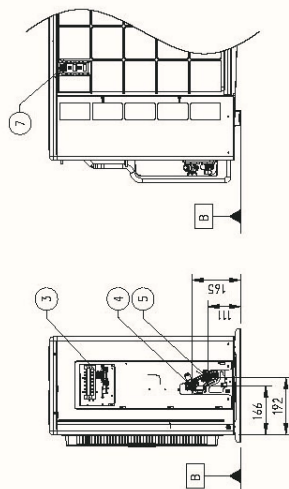

Side View
(removed valve cover)

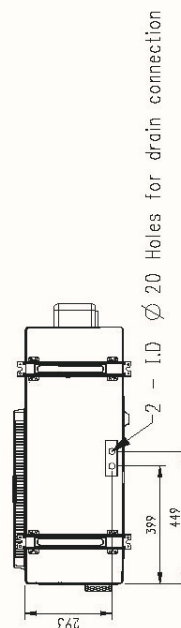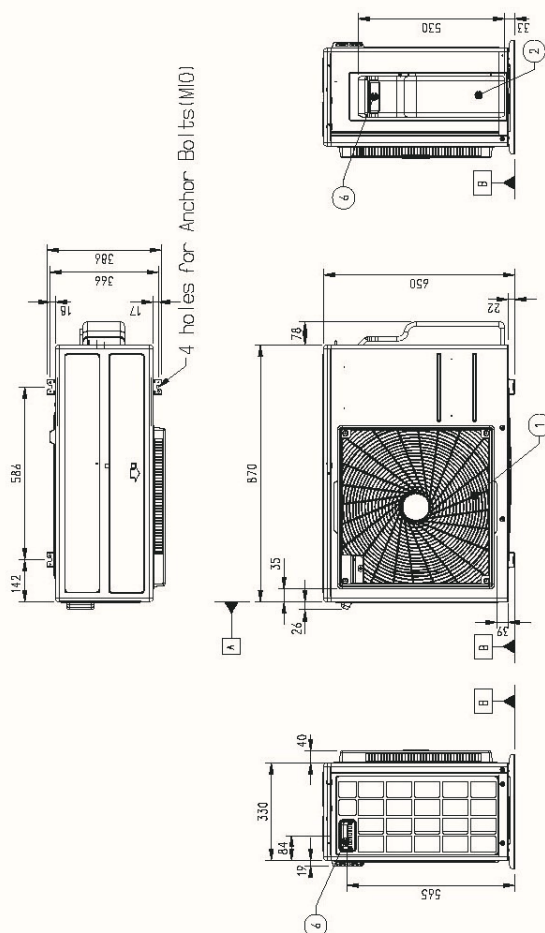

1. Unit should be installed in compliance with the installation manual in the product box
2. Unit should be grounded in accordance with the local regulations or applicable national codes
3. All electrical components and materials to be supplied from the site must comply with the local regulations or international codes
4. Electrical characteristics chapter should be considered for electrical work and design. Especially the power cable and circuit breaker should be selected in accordance with that

7	Intake air temperature sensor cover	—
6	Handle	—
5	Liquid Pipe connection	—
4	Gas Pipe Connection	—
3	Power and communication cable connection	—
2	Control cover & SVC valve cover	—
1	Air Outlet	—
No.	Part Name	Description



CERTIFICATE



This is to certify that

LG Electronics Inc.

Air-Con. Division

84 Wanam-ro, Seongsan-gu
Changwon-si, Gyeongsangnam-do, 51554
Republic of Korea

with the organizational units/sites as listed in the annex

has implemented and maintains a **Quality Management System**.

Scope:

The design and manufacture of air conditioners, air purifiers, dehumidifiers, ventilators, furnaces and furnaces with air-conditioners.

Through an audit, documented in a report, it was verified that the management system fulfills the requirements of the following standard:

ISO 9001 : 2015

Certificate registration no. 20001747 QM15

Date of certification 2023-12-23

Valid until 2026-12-22



DQS Inc.

David Tellez
Managing Director

DQS IS A MEMBER OF



Accredited Body: DQS Inc., 1500 McConnor Parkway, Suite 400, Schaumburg, IL 60173 USA
Administrative Office: DQS Korea LLC., #207, ACE Highend Tower 3rd,
145 Gasan Digital 1-ro, Geumcheon-gu, Seoul, 08506, Republic of Korea
The validity of this certificate can only be verified by the QR-code.



Annex to certificate
Registration No. 20001747 QM15

LG Electronics Inc.

Air-Con. Division

84 Wanam-ro, Seongsan-gu
Changwon-si, Gyeongsangnam-do, 51554
Republic of Korea

Location

Scope

509034

LG Electronics Inc.
LG Sciencepark

Product planning

10 Magokjungang 10-ro
Gangseo-gu, Seoul, 07796
Republic of Korea

50351008

LG Electronics Inc.
LG Seoul Station Building

Sales and marketing

98 Huam-ro
Jung-gu, Seoul, 04637
Republic of Korea